


## פרט הבטחת רציפות חשמלית

ללא קנ"מ

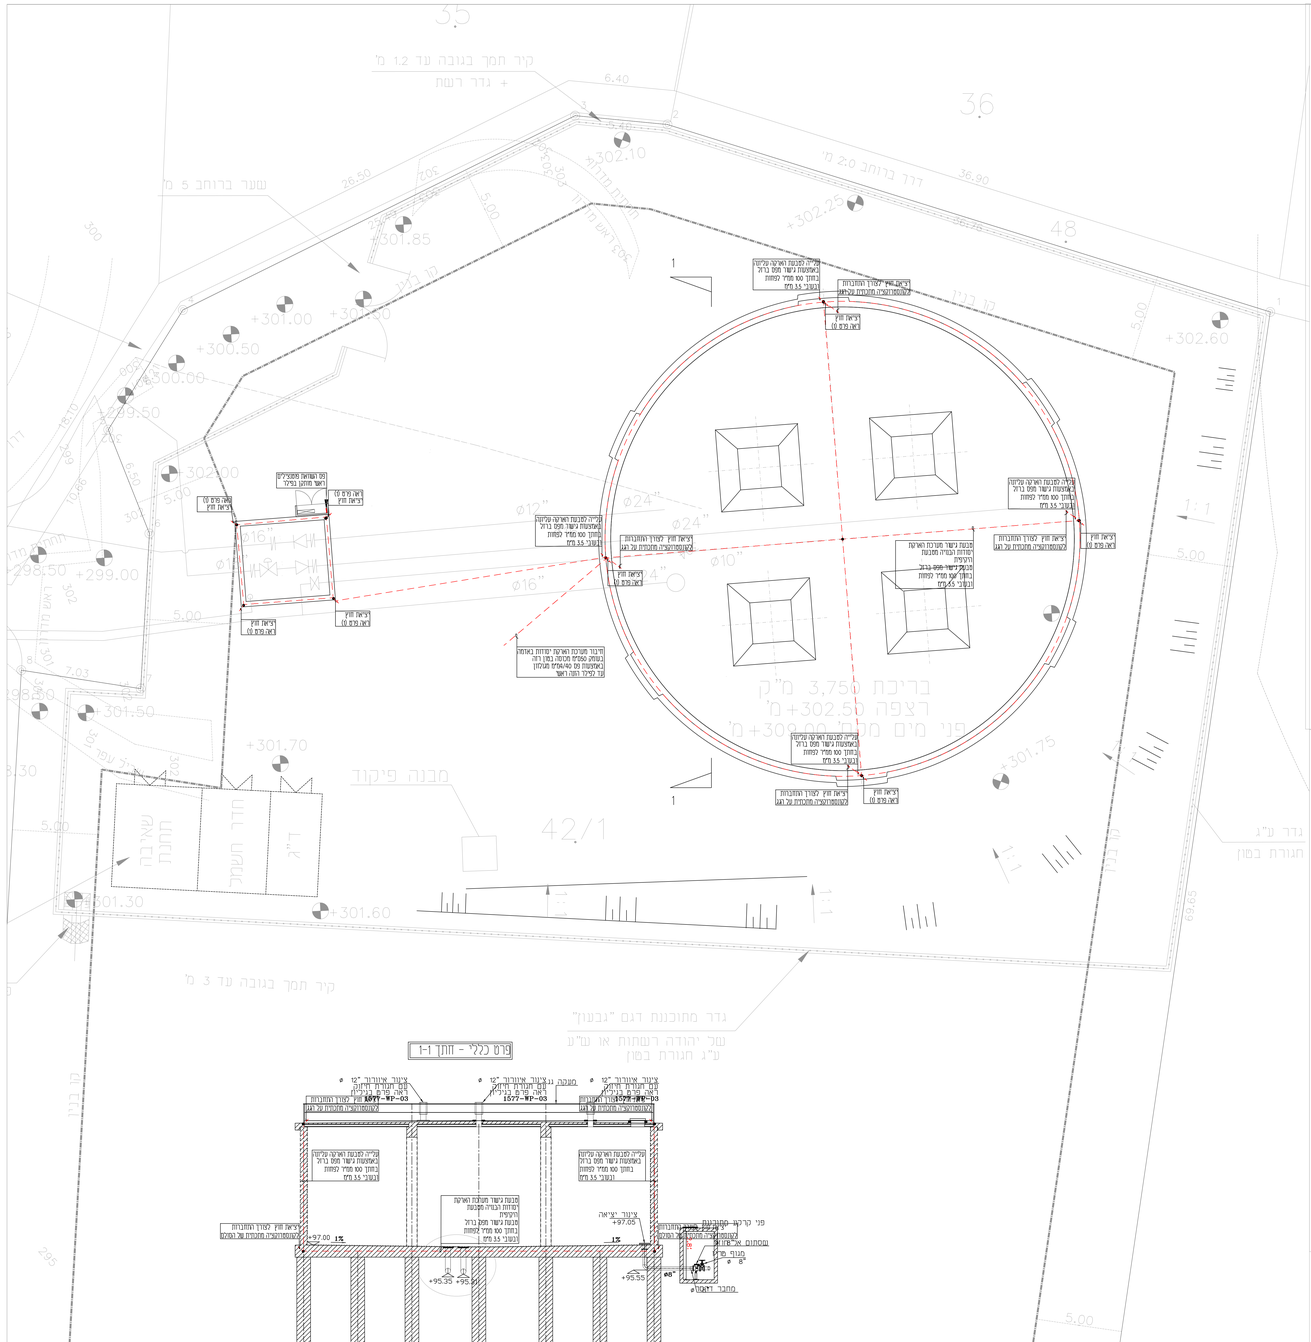


## פרט (1) : יציאת חוץ - קיר בניין

ללא קנ"מ

## פרט חיזוק מבעת הגישור

ללא קנ"מ
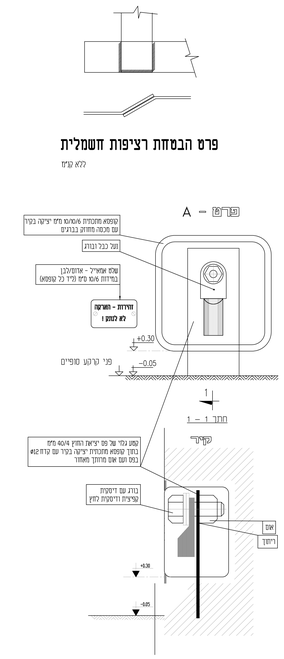
## פרט תפר התפשטות

ללא קנ"מ

## פרט כלונס

ללא קנ"מ

## הערות :

1. מבנה הארקת הדופן והבסיס.
   פס נחושת בחתך 100 ממ"ר לפחות ובעובי 3.5 מ"מ הצמוד לדופן הבריכה ע"י רשתי תומכי בארך 5 מ'מ.
2. יציאת חוץ.
   פס ברזל מגולבן 40/4 בארך 0.30 מ', בגובה כ- 30 מ"מ מעל מי הקרקע הסופיים
3. ראש כלונס.
   מבנה תוכנית את ברזלי הארך, מברזל שמוח בחתך 100 ממ"ר ובעובי 3.5 מ"מ ומרותכת לשלושה ברזלי ארך לפחות
4. רשתות דרך הרציפה.
   ריתוך אחת לשדה כ - 2 ברזלים לפחות. רשתות הדוקן של הרציפה. ריתוכי לבנבת הארקת הדופן והרציפה
5. חוט המשמר.
   מערכת הארקת הדופן תבוצע כנדרש בתוכ. ובאחריות בתקנת המשמר.




## הערה:

1. יש לדאוג תכנית הארקת יחוד בצמוד לתכנית הקונסטרוקציה ומבנה בריכה, בנוסף לבנבת 30-50 מ"מ מעל הקרקע.
2. בדיקה רבנבע אישור דיגיטל לקרקת הקמת הבנבת המתוכנן מבנה כמה-פס מגולבן 50/5 בחיבור לכנים הבנבת הבנבת הקמה כ-50 מ"מ. פס מעטפת בחתך רוחב בחתך 30/50 מ"מ.

## פרט כללי - חתך 1-1




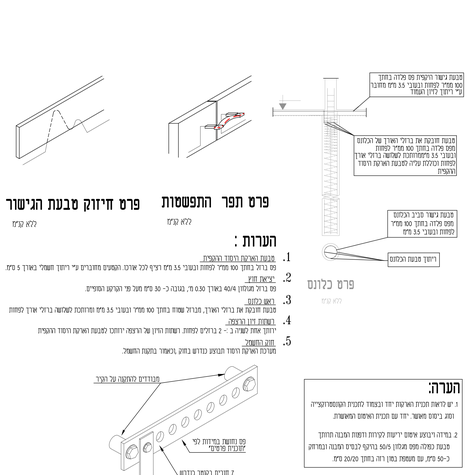


| | | | |
|---|---|---|---|
| שם המבנה | בריכת מים מכלון 305 | קנ"מ | 1:50 |
| שם הפרוט | הארקת יסודות | | |
| שם עבור | תאריך מי הבליל | | |

**סלימאן וישאחי-מהנדסים יועצים**
חדסה הנדסה ובנבה
חכנון . יעוץ . פיקוח
רח' דרך החשמל 8 . 2450170 קבע
( 04-9903446 ) 04-9909956
. INFO@SV-ENGINEERS.COM

Salman Weishahi
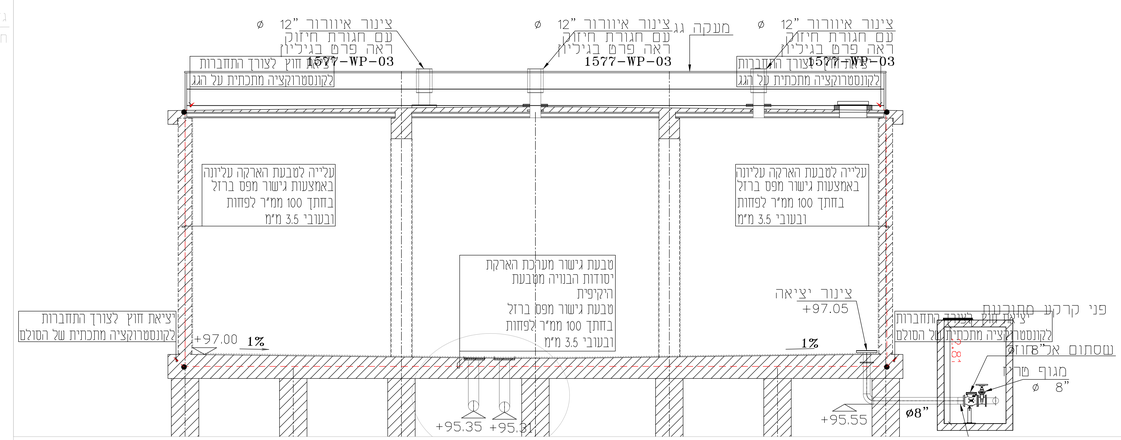
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| File name | | | | | שם הקובץ |
| 1 | 50 | מספר שרטוט | עדכון | מקור | תאריך |
| 1 | 6529 | מספר פרוט | 24.08.2017 | 24.08.2017 | 24.08.2017 |
| לביצוע | לסכרז | לאישור | לעיון | | |
| עדכון מס' | תאר הערכון | תאר | | | |