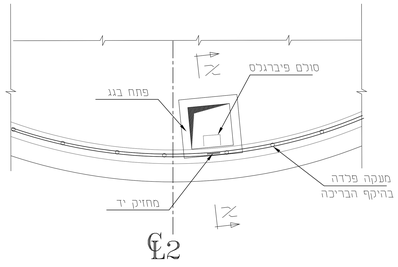

תנוחה
1:50
מידות ב ס"מ

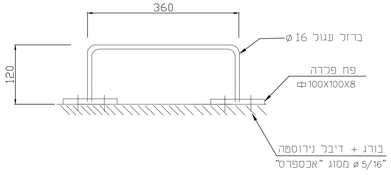

פרט 4. מחזיק יד מנירוסטה
1:5

הערות:

1. כל המידות במ"מ, אם לא צוין אחרת.
2. התכנון מבוסס על סטנדרט מקורות-סולם פנימי עם מגן גב 310.005.
3. הסולם יותקן במרחק מינימלי מהקיר 18 ס"מ בניצב לקרקעית הבריכה.
4. הברגים לחיבורי הסולם לקיר או רצפה יהיו מפכב"מ סוג 316L או ש"ע.
5. על כל הפרופילים והאביזרים שמהם מיוצר הסולם להיות מאושרים למי שתיה, עמידים בפני קורוזיה באויר ובכל סוגי המים ובסביבת מים-אויר המשתנה לסירוגין.
6. יש לצפות את קצוות הפרופילים החתוכים, חורי הקדיחה וכל פגיעה או חישוף של סיבים בדבק אפוקסי מאושר למי שתייה.
7. כל החיבורים בין אלמנטים מפיברגלס יש לבצע בהתאם להוראות היצרן.
8. פרוט החוזק המכני המינימלי (בק"ג/סמ"ר) הנדרש מפרופילי הפיברגלס:

	צינורות	פרופילים	מוטות מלאים
מודול אלסטיות במתיחה	200,000		400,000
מודול אלסטיות בלחיצה	180,000		400,000
חוזק מקסימלי במתיחה/כפיפה	2,400		7,000
חוזק מקסימלי בלחיצה	2,700		4,200

9. תוכנית זו הינה תכנון עיקרוני בלבד.

באחריות הקבלן להכין תכניות בית מלאכה לייצור והרכבה מפורטות (Shop Drawing) באמצעות מהנדס רשוי מטעמו ובעל נסיון רב בתחום.

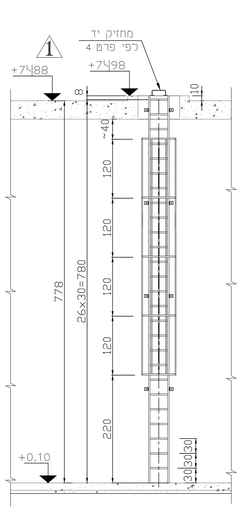

חתך ב-ב
1:50
מידות בס"מ

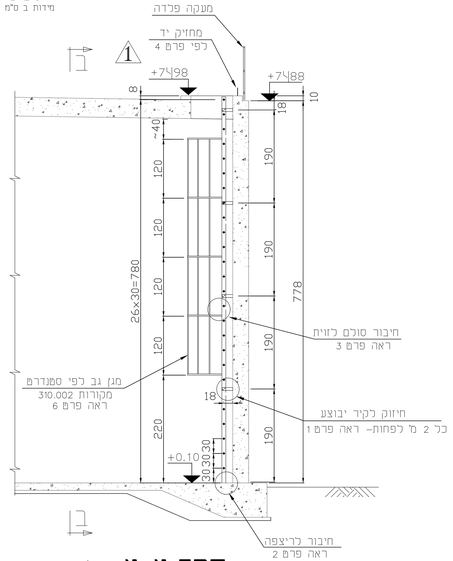

חתך א-א
1:50
מידות בס"מ

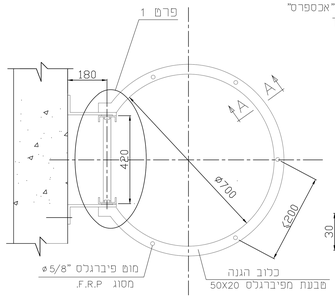

חתך ה-ה
1:10

פרט 6
כלוב הגנה דגם "סולגון" או ש"ע



פרט 1 (חיבור סולם צמוד לקיר)
1:10



חתך A-A
1:5



זוית חיבור מפיברגלס ביציקה
1:5

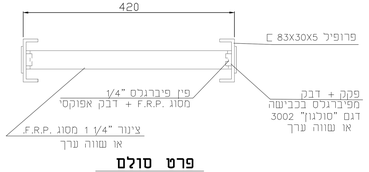

פרט סולם
1:5

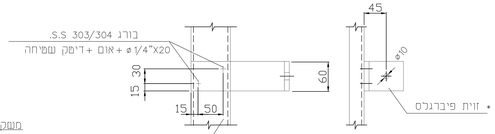

חתך C-C

חתך D-D

* יש להדביק את הזוית בדבק אפוקסי כסולם



חתך B-B



פרט 2 (חיבור סולם לריצפה)
1:5

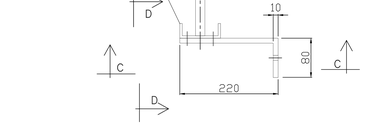

פרט 3 (חיבור זוית פיברגלס לסולם)
1:5

פרטי סולם מפיברגלס דגם "סולגון" או ש"ע

שינוי מס:	מהות/נושא השינוי	תאריך	תכן	אישר
שינויים בתוכנית				

על הקבלן לבדוק את המידות והתאמתן למציאות,בכל מקרה של אי התאמות,סתירה,או טעות,נא להודיע למתכנן לפני התקדמות הביצוע!

□ לעיון □ לאישור ■ למכרז □ לביצוע

הוכן עבור: **תאגיד מי הגליל**

יוסף דיב-מהנדסים יועצים
רח' הבנקים 3 -חיפה
מיד 33559
מל: 04-8662350/04-8699121
פקס: 04-8663954
Email: deeb@ydeeb.com

הפרויקט:	ברינת 305			נושא השרטוט:	סולם פנימי מפיברגלס
שם הקובץ:	File name : sahnin\M05186\M05186-BRS-11-00			מהדורה:	0
	תכנן	שרטט	אישר	קנה מידה	מספר התכנית:
שם	שהרר	יבגניה	מאמר	1:50,1:25 1:10,1:5	S-11
תאריך	02/26	02/26	02/26		